

FOLHA DE DADOS



Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente : Colhiasso e Miranda Ltda ME
Referencia do cliente : contato@liloredutores.com.br

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11417414

Carcaça	: 132M/L	Tempo de rotor bloqueado	: 55s (frio) 31s (quente)
Potência	: 3.7 kW (5 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 80 K
Número de polos	: 8	Regime de serviço	: S1
Frequência	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Tensão nominal	: 220/380 V	Altitude	: 1000 m
Corrente nominal	: 15.6/9.03 A	Grau de proteção	: IP55
Corrente de partida	: 112/65.0 A	Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Ip/In	: 7.2	Forma construtiva	: B3D
Corrente a vazio	: 9.20/5.33 A	Sentido de rotação ¹	: Ambos
Rotação nominal	: 865 rpm	Nível de ruído ²	: 52.0 dB(A)
Escorregamento	: 3.89 %	Método de partida	: Partida direta
Conjugado nominal	: 4.17 kgfm	Massa aproximada ³	: 91.8 kg
Conjugado de partida	: 240 %		
Conjugado máximo	: 280 %		
Classe de isolamento	: F		
Fator de serviço	: 1.25		
Momento de inércia (J)	: 0.1033 kgm ²		
Categoria	: N		

Potência	50%	75%	100%	Esforços na fundação
Rendimento (%)	85.0	86.4	86.5	Tração máxima : 170 kgf
Cos Φ	0.51	0.64	0.72	Compressão máxima : 261 kgf

Perdas nos pontos de operação normativos (rotação;conjugado), em relação a potência nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
14.8	13.0	13.2	7.7	5.8	4.2	3.3




		<u>Dianteiro</u>	<u>Traseiro</u>
Tipo de mancal	:	6308 ZZ	6207 ZZ
Vedação	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubrificação	:	-	-
Quantidade de lubrificante	:	-	-
Tipo de lubrificante	:	Mobil Polyrex EM	

Observações
www.liloredutores.com.br

Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada.
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.
(2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).
(3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.
(4) Em 100% da carga nominal.

Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data
Executor				
Verificador				
Data	15/05/2023		Página 1 / 1	Revisão

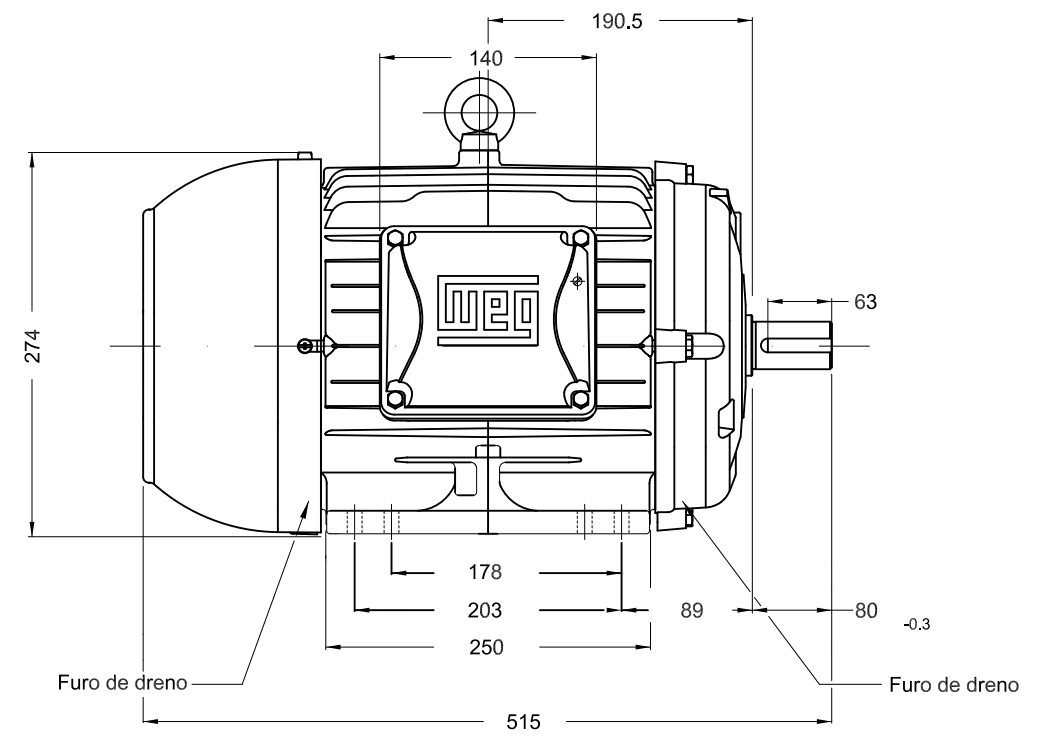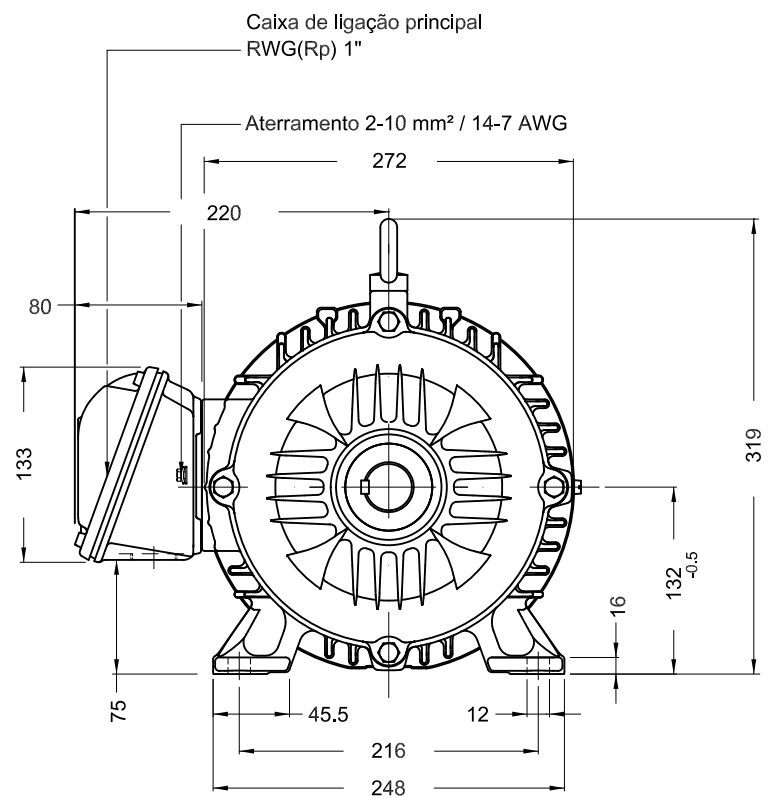

Cor RAL 5009
 Plano de pintura 207A
 Forma construtiva B3D

3.7 kW (5 HP-cv) 08 Polos 60 Hz

ECM	LOC	RESUMO MODIFICAÇÃO	HYBRISUSER				00
EXECUTOR	HYBRISUSER	MOTOR TRIF. W22 IE3	EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	DATA	VER
VERIFICADOR		CARÇAÇA 132M/L IP55 TFVE					
LIBERADOR							
DATA LB.	WMO	Jaragua do Sul	Engenharia de Produto	FOLHA	1 / 1		

PREVIEW
 WDD 00

